

# RZUT PARTERU


SKALA 1/100

## LEGENDA :

- × wypust oświetl 4x1,5mm<sup>2</sup>
- \* wypust oświetl 3x1,5mm<sup>2</sup>
- ≡ wypust kinkietu 3x1,5mm<sup>2</sup>
- ⊗ wypust oświetl 3x1,5mm<sup>2</sup> IP44
- ⌋ gniazdo podtynkowe pojedyncze 1 fazowe 16A
- ⌋ gniazdo podtynkowe podwójne 1 fazowe 16A
- ⌋ gniazdo podtynkowe pojedyncze 1 fazowe 16A IP44
- ⌋ gniazdo podtynkowe podwójne 1 fazowe 16A IP44
- ⌋ gniazdo podtynkowe 3 fazowe 16A IP44
- ~ łącznik jednobiegunowy
- ~ łącznik dwubiegunowy
- ~ łącznik schodowy
- ~ łącznik krzyżowy
- ⊖ wypust kablowy 5x4mm
- R rozdzielnica
- ⊖-f wypust 1-f do osł szaf garderoby - YDYp 3x1,5mm<sup>2</sup>
- ⊖-f-A wypust 1-f do automatyki kominka - YDYp 3x1,5mm<sup>2</sup>
- ⊖-D przycisk dzwonnkowy
- ⊖ dzwonek 230V
- ⌋ gniazdo internetu
- ⌋ gniazdo antenowe

SEGMENT "A" 4

SEGMENT "B" 3

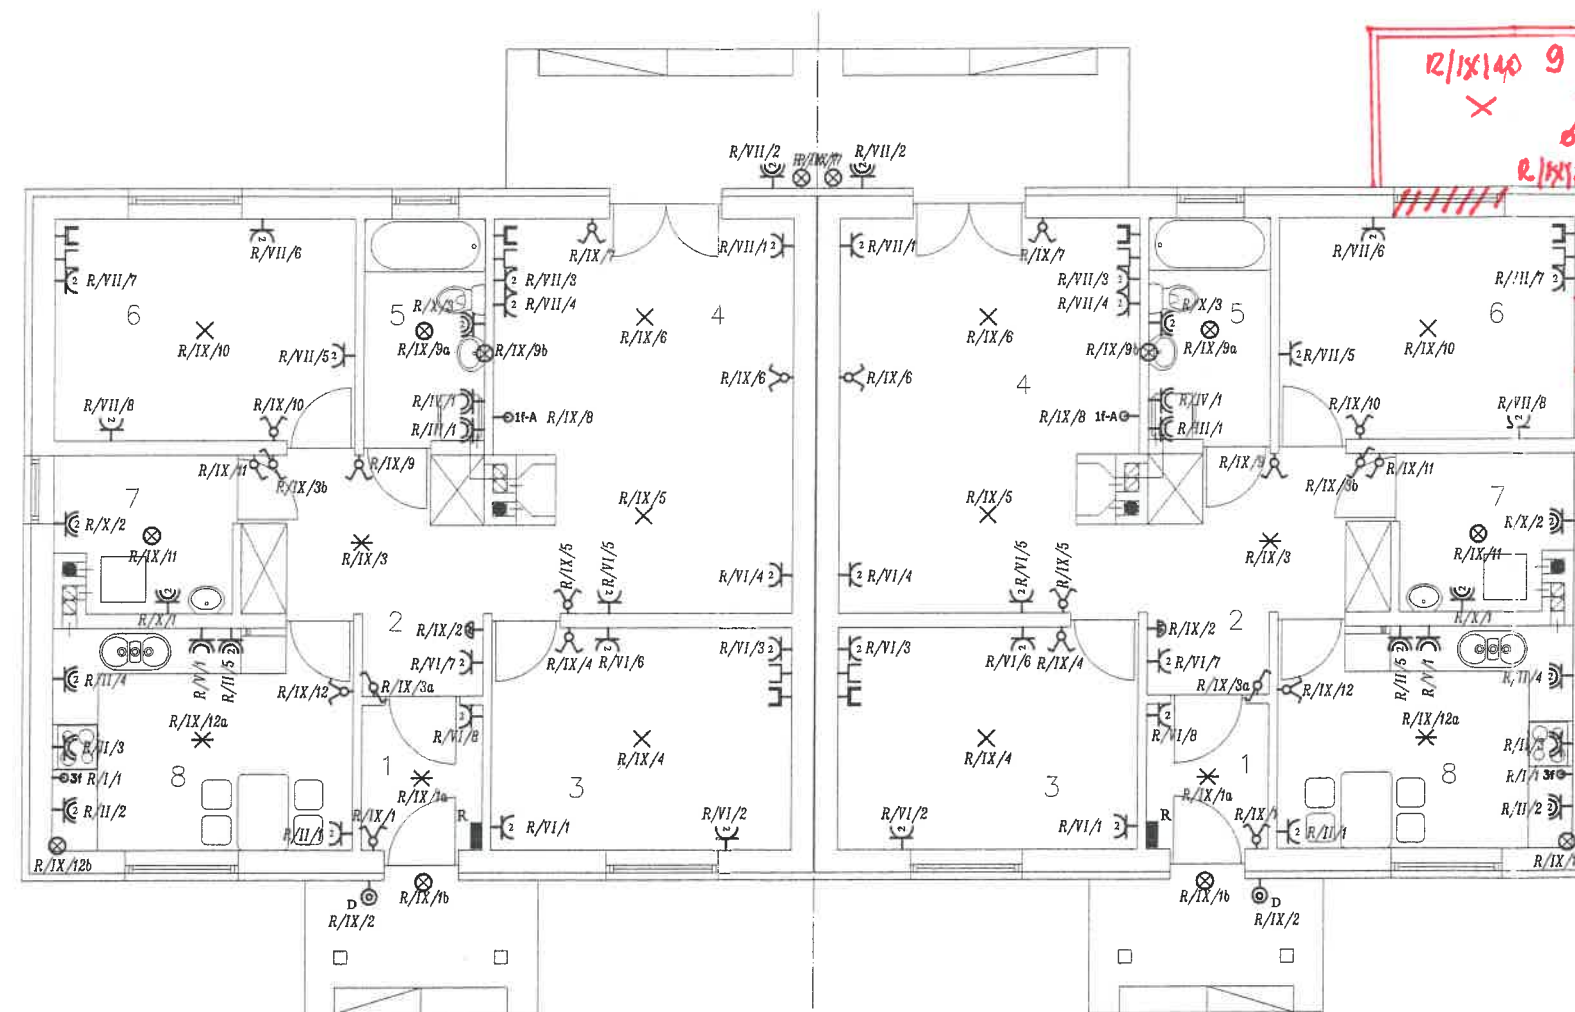

SEGMENT "B" 3

NR	POMIESZCZENIE
1	Wiatrołap
2	Hall
3	Pokój
4	Pokój dzienny
5	Łazienka
6	Pokój
7	Kotłownia
8	Kuchnia
9	Ppm. GOSPODARSTWA

SEGMENT "B" 4


NR	POMIESZCZENIE
1	Wiatrołap
2	Hall
3	Pokój
4	Pokój dzienny
5	Łazienka
6	Pokój
7	Kotłownia
8	Kuchnia

Włodzimierz Woźniak  
inż. Elektryk

Upr. bud. NR 143/73/ZG - \$9 ust. 1 pkt. 1  
stw. przyg. zaw. \$5.1 \$6.1 \$7 \$13d  
nr ew. 10/91/ZG

## UWAGI :

- obwody oświetlenia wykonać przewodem YDYp 3x1,5mm<sup>2</sup>
- obwody gniazd zasilających 1-f wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm<sup>2</sup>
- obwody gniazd zasilających 3-f wykonać przewodem YDYp 5x4mm<sup>2</sup>
- rozdzielnica R - natynkowa
- w pomieszczeniach "mokrych" i na zewnątrz zastosować osprzęt IP 44
- w łazienkach, kuchni wykonać miejscowe połączenie wyrównawcze



UWAGA! — niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany i nie obejmuje rozwiązań szczegółowych, wchodzących w skład projektu wykonawczego

NAZWA OBIEKTU	
BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY POWTARZALNY	
TYPU BLIŹNIAK - 074B	
ADRES OBIEKTU	
Tomaszów, ul. Bocznica, dz. nr 1033/1	
PRZEDMIOT RYSUNKU	
RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
BRANŻA	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
AUTOR	mgr inż. Artur Rusek MAP/0173/POOE/07
PROJEKTU	mgr inż. Artur Rusek MAP/0173/POOE/07
OPRACOWANIE	Włodzimierz Woźniak inż. Elektryk
ADAPTOWAŁ	Upr. bud. NR 143/73/ZG - \$9 ust. 1 pkt. 1 stw. przyg. zaw. \$5.1 \$6.1 \$7 \$13d nr ew. 10/91/ZG
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE ZABRONIONE!	
E2	