



# PRZEKROJ GAZOCIĄGU PE W TERENIE UZBROJONYM



# PRZEKRÓJ GAZOCIĄGU PE W TERENIE NIEUZBROJONYM

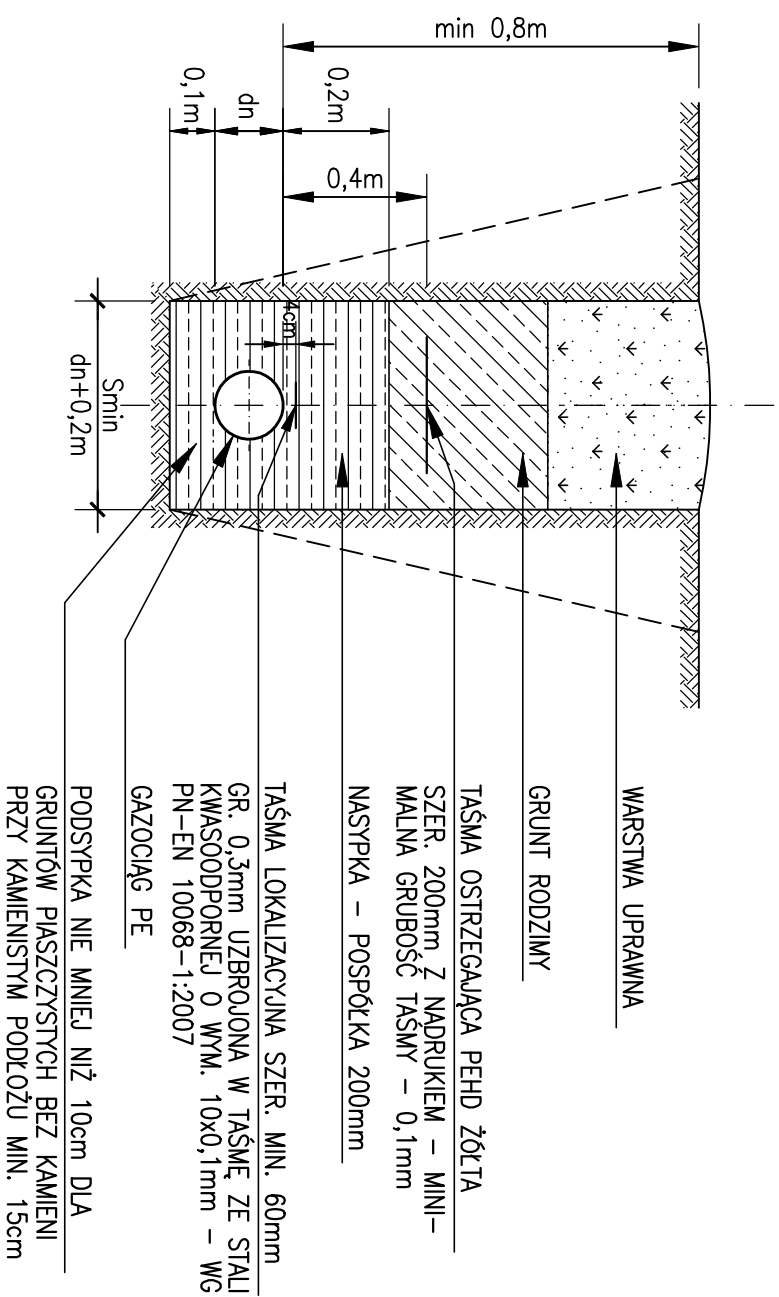

**UWAGA :**

- 1.) MINIMALNA SZEROKOŚĆ WYKOPU  $S_{min}=0,4m$  A PRZY WEJŚCIU PRACOWNIKA NA ODCINKACH PROSTYCH  $S_{min}=d_n + 0,4m$ , NATOMIAST NA ŁUKACH  $S_{min}=d_n + 0,6m$
- 2.) W PRZYPADKU RUROCIĄGÓW PE-RC NIE WYKONYWAĆ PODSYPKI I NASYPKI Z POSPÓŁKI JEŻEŻLI GRUNT RODZIMY NIE ZAWIERA KAMIEŃIA ŁAMANEGO I FRAKCJI O GRUBOŚCI POWYŻEJ 20mm

**UWAGI:**

- 1.) TAŚMA OSTRZEGAJĄCA POWINNA BYĆ WYKONANA Z POLIETYLENU SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA WG PN-C-89286-16:1989, BARWIONEGO NA KOLOR ŻÓŁTY.
- 2.) NADRUK POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY PE-EN 12613:2010, 5.10 A TAKŻE ZAWIERAĆ :
  - WYRAZ GAZ
  - SYMBOL TELEFONU I NUMER TELEFONU ALARMOWEGO 112
- 3.) NADRUK NA TAŚMIE POWINIEN POWTARZAĆ SIĘ W ODSTĘPACH 0,5±0,05m
- 4.) DŁUGOŚĆ NAWOJU JEDNEGO KRĘGU PRZEWODU LOKALIZACYJNEGO NIE POWINNA BYĆ WIĘKSZA NIŻ 500m
- 5.) REZYSTENCJA CZUJNIKA LOKALIZACYJNEGO NIE POWINNA BYĆ WIĘKSZA NIŻ 950 Ω/km
- 6.) JEDNOSTKOWA REZYSTENCJA IZOLACJI PRZEWODU LOKALIZACYJNEGO NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA 10000 Ω/km
- 7.) ZALECANA ODLEGŁOŚĆ PRZEWODU LOKALIZACYJNEGO OD ŚCIANKI GAZOCIĄGU – 4cm
- 8.) NIE DOPUSZCZA SIĘ PRZYTWIERDZANIA I OWIJANIA PRZEWODU LOKALIZACYJNEGO WOKÓŁ GAZOCIĄGU
- 9.) TAŚMĘ LOKALIZACYJNĄ WYPROWADZA SIĘ RAZEM Z PRZYLĄCZEM DO SKRZYNEK ZESPOŁU GAZOWEGO NA PRZYLĄCZU. W SKRZYNCIE KONIEC DROWU NALEŻY ZAIZOLOWAĆ TAŚMĄ DIELEKTRYCZNĄ I POZOSTAWIĆ W STANIE ODIZOLOWANYM OD ELEMENTÓW METALOWYCH I UZIEMIEN
- 10.) CAŁOŚĆ OZNACZONYCH GAZOCIĄGÓW WYKONAĆ ZGODNIE ZE STANDARDAMI TECHNICZNYMI ST-IGG-(1001.1004) 2015

<p style="text-align: center;"><b>Gmina Żagań</b>  <b>ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań</b></p>		
<b>Inwestor</b>		
<b>Zadanie</b>	<p style="text-align: center;"><b>Budowa budynku dwurodzinnego typu bliźniak</b>  <b>ul. Boczna, Tomaszowo, gm. Żagań</b>  <b>dz. ewid. nr 1033/16, jedn. 081009, 2, obręb 0019</b></p>	
<b>Temat</b>	<b>PRZEKROJ POBRZĘCZNY GAZOCIĄGU W TERENIE UZBROJONYM I NIEUZBROJONYM</b>	<b>Skala</b> 1 : 100/200
<b>Projektant</b>	<b>tech. Tadeusz Buśko upr. 25/89/ZG spec. instalacyjno - inżynierska</b>	<b>Data:</b> grudzień 2020 r.
<b>Kreślił</b>	<b>tech. Izabela Szumowska</b>	<b>Rys Nr</b>  <b>G/3</b>