



POZIOM PORÓWNAWCZY	± 0,00=145.00m n.p.m.
--------------------	-----------------------

[illegible]

RODZAJ I ŚREDNICA RUR	RURA CIŚNIENIOWA DO WODY PITNEJ ZE ZWOJU PE 100 /SDR 17/, PN 10, de 32x3,0mm
-----------------------	--

[illegible]

OZNACZENIA	N-3	Z-3	Pz-1	Pz-2	Pz-3	Pz-4	WL-3

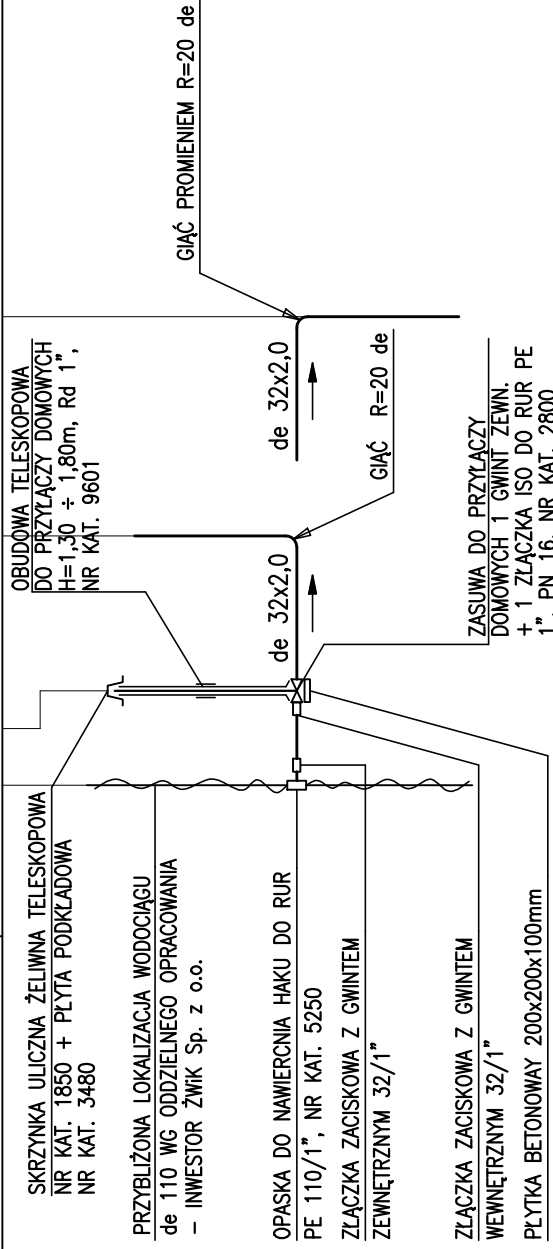

Inwestor	Gmina Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań
Zadanie	Budowa budynku dwurodzinnego typu bliźniak ul. Boczna, Tomaszowo, gm. Żagań dz. ewid. nr 1033/17, jedn. 081009_2, obręb 0019
Projektant	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DLA BUDYNKU TYPU BLIŹNIAK NR 3 tech. Tadeusz Buśko upr. 25/89/ZG spec. instalacyjno - inżynierska tech. Izabela Szumowska
	Data: grudzień 2020 r. Rys Nr S/2

UWAGI:

- 1 – W PROJEKCIE ZASTOSOWANO ARMATURĘ HAWILE, DOPUSZCZAM MONTAŻ ARMATURY RÓWNOWAŻNEJ TECHNICZNE
- 2 – ZALECAM MONTAŻ ZA WĘZŁEM WODOMIERZOWYM ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA MEMBRANOWEGO SYR, TYP 2115, DN 15, do=12mm,  $\alpha=0,38$ ,  $\alpha_c=0,25$ ,  $P_{zak}=4,0$ bar
- 3 – WŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU STARANIEM I NA KOSZT ŻWIK Sp. z o.o. (OPASKA + ZASUWA + OBUDOWA + SKRZYŃKA ULICZNA)