



POZIOM PORÓWNAWCZY $\pm 0,00=145.00m$ n.p.m.					
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	150,20	150,20		150,26	150,26
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO	-	-		150,45	150,80
RZĘDNA OSI WODOCIĄGU	148,70	148,73		148,90	148,90
ZAGŁĘBIENIE OSI WODOCIĄGU	1,50	1,47	ENN	1,55	1,90
DLUGOŚCI		L=10,0m		i=2%	
RODZAJ I ŚREDNICA RUR		PE 100 /SDR 17/, PN 10		de 32x2,0mm, ZE ZWOJU	
ODLEGŁOŚCI	0,00	1,50		- 8.50 -	10,00
OZNACZENIA	N-4	Z-4		WL-4	

UWAGI:

- 1 - W PROJEKCJE ZASTOSOWANO ARMATURĘ HAWLE, DOPUSZCZAM MONTAŻ ARMATURY RÓWNOWAŻNEJ TECHNICZNE
- 2 - ZALECAM MONTAŻ ZA WĘZŁEM WODOMIERZOWYM ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA MEMBRANOWEGO SYR, TYP 2115, DN 15, do=12mm,  $\alpha=0,38$ ,  $\alpha_c=0,25$ ,  $P_{ZL}=4,0bar$
- 3 - WŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU STARANIEM I NA KOSZT ŻWIK Sp. z o.o. (OPASKA + ZASUWA + OBUDOWA + SKRZYNIKA ULICZNA)




Investor	Gmina Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań		
Zadanie	Budowa budynku dwurodzinnego typu bliźniak ul. Boczna, Tomaszowo, gm. Żagań dz. ewid. nr 1033/17, jedn. 081009_2, obręb 0019		
Temat	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DLA BUDYNKU TYPU BLIŹNIAK NR 4	Skala 1 : 100/200	Data: grudzień 2020
Projektant	tech. Tadeusz Buśko upr. 25/89/ZG spec. instalacyjno - inżynierska		Rys Nr
Kreślił	tech. Izabela Szumowska		S/3

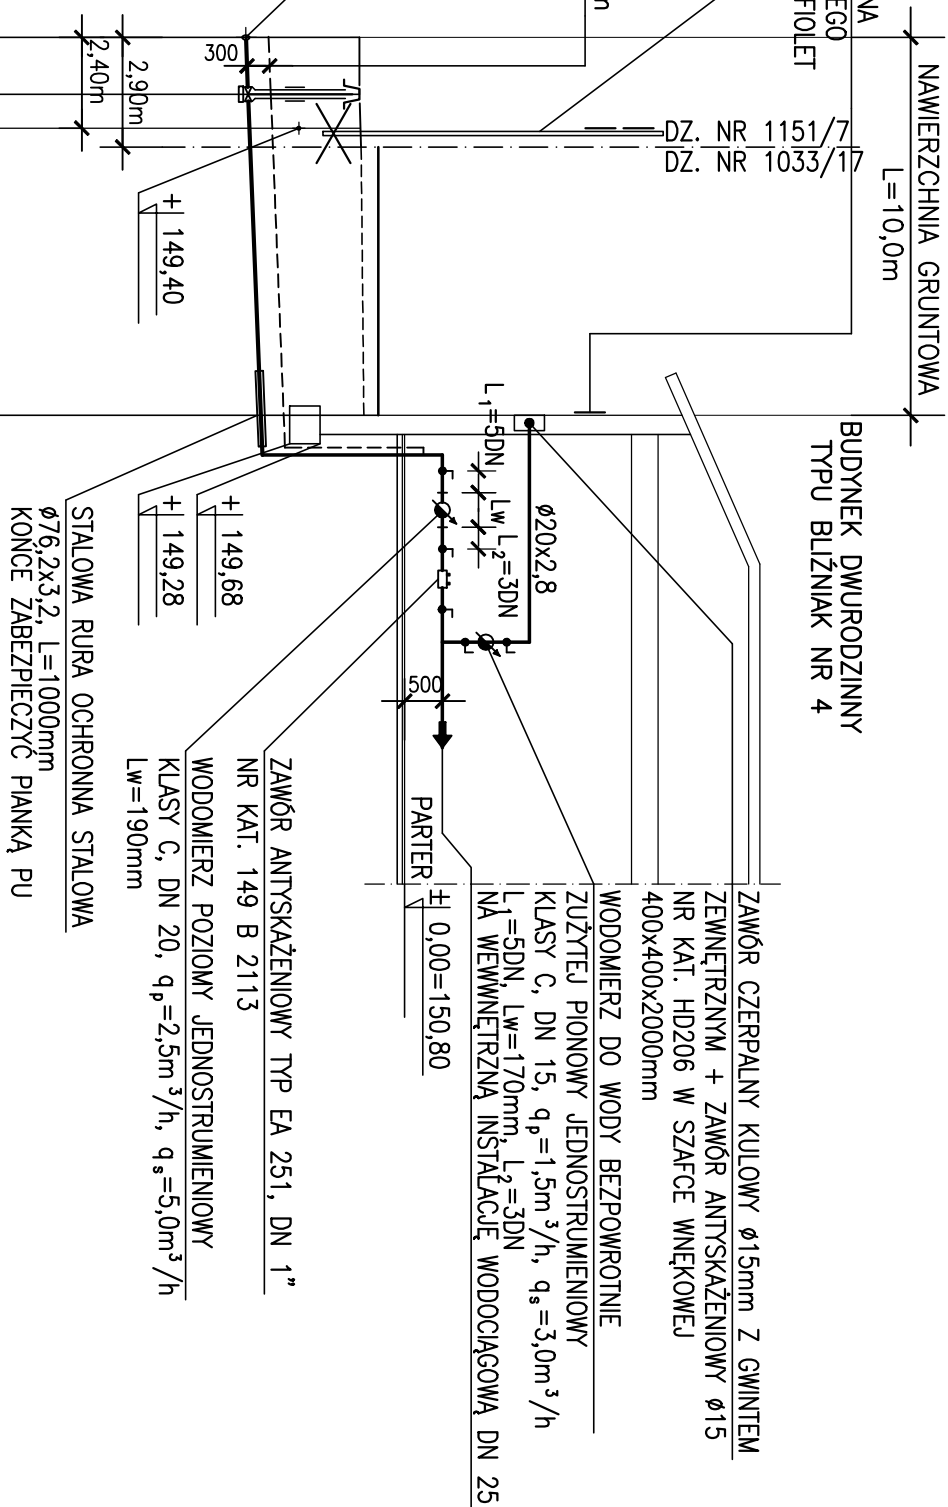

POZIOM PORÓWNAWCZY	$\pm 0,00 = 145,00m$ n.p.m.					
RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO	150,20	150,20			150,26	150,26
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO	-	-			150,45	150,80
RZĘDNA OSI WODOCIĄGU	148,70	148,73			148,90	148,90
ZAGŁĘBIENIE OSI WODOCIĄGU	1,50	1,47	ENN		1,55	1,90
DLUGOŚCI		L=10,0m			i=2%	
RODZAJ I ŚREDNICA RUR		PE 100 /SDR 17/, PN 10 de 32x2,0mm, ZE ZWOJU				
ODLEGŁOŚCI	0,00	1,50		- 8.50 -	10,00	
OZNACZENIA		N-4 Z-4			WL-4	

UWAGI:

- 1 - W PROJEKCJE ZASTOSOWANO ARMATURĘ HAWLE, DOPUSZCZAM MONTAŻ ARMATURY RÓWNOWAŻNEJ TECHNICZNE
- 2 - ZALECAM MONTAŻ ZA WĘZŁEM WODOMIERZOWYM ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA MEMBRANOWEGO SYR, TYP 2115, DN 15, do=12mm,  $\alpha=0,38$ ,  $\alpha_c=0,25$ ,  $P_{ZL}=4,0bar$
- 3 - WŁĄCZENIE DO WODOCIĄGU STARANIEM I NA KOSZT ŻWIK Sp. z o.o. (OPASKA + ZASUWA + OBUDOWA + SKRZYNIKA ULICZNA)



Investor	Gmina Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań		
Zadanie	Budowa budynku dwurodzinnego typu bliźniak ul. Boczna, Tomaszowo, gm. Żagań dz. ewid. nr 1033/17, jedn. 081009_2, obręb 0019		
Temat	PROFIL PRZYLEGAŁA WODOCIĄGOWEGO DLA BUDYNKU TYPU BLIŹNIAK NR 4	Skala 1 : 100/200	Data: grudzień 2020
Projektant	tech. Tadeusz Buśko upr. 25/89/ZG spec. instalacyjno - inżynierska		Rys Nr
Kreślił	tech. Izabela Szumowska		S/3